




Опросный лист: **Индикаторы уровня верхнего монтажа, серия 1016**
запрос/заказ от

Заказчик:		№ Заказчика:				
Телефон №:		Запрос №:				
Факс №:		Дата:				
Фамилия:		Проект:				
Должность:		Место:				
ПРОЕКТ	1	<i>Позиция</i>				
	2	<i>Место измерения</i>				
	3	<i>Назначение</i>	<i>Сосуд №</i>			
	4	Количество шт.	<i>Модель №</i>			
	5					
	6	<i>По каталогу №.</i>	<i>По чертежу №</i>			
ПРОЦЕСС	7	Рабочая среда	Внизу	Наверху		
	8	Плотность	Внизу	Наверху	кг/м ³	кг/м ³
	9	Рабочее давление				МПа
	10	Расчетное давление				МПа
	11	Рабочая температура				°С
	12	Расчетная температура				°С
	12а	Температура окружающей среды				°С
КАМЕРА	13	<i>Материал</i>				
	14	<i>Внешний Ø трубы</i>	<i>Толщ. стенки</i>		мм	мм
	15	Присоединительный фланец		ГОСТ <input type="checkbox"/>	DIN <input type="checkbox"/>	ANSI <input type="checkbox"/>
	16	Ду	Ру	Исполнение		
	17	<i>Общая длина L1=M+165 (161)*</i>				мм
	18					
	19	Верх	колпачок <input type="checkbox"/>	крышка <input type="checkbox"/>	фланец <input type="checkbox"/>	
	20	Обогрев	электрический <input type="checkbox"/>	пар / вода <input type="checkbox"/>		
	21	Изоляция	от тепла <input type="checkbox"/>	от холода <input type="checkbox"/>		
	22					
ШТАНГА	23	Длина штанги с поплавком, L			мм	
ПОПЛАВОК	24	<i>Тип поплавка</i>				
	25	<i>Материал</i>				
	26	Минимальная плотность			кг/м ³	
	27	<i>Расчетное давление</i>	<i>Давл. испытания</i>		МПа	МПа
28	<i>Максимальная температура</i>				°С	
ПОКАЗАНИЕ	29	Тип магнитного роликового указателя				
	30	Диапазон измерения М				
	31	Шкала		да <input type="checkbox"/>	нет <input type="checkbox"/>	
	32	Градуировка	Материал			
	33	Приставка из акрилового стекла		да <input type="checkbox"/>	нет <input type="checkbox"/>	
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	34	Кол.шт. Тип				
	35	Тип контакта	Макс. ток нагрузки			
	36	Взрывозащита	Исполнение ЕЕх		да <input type="checkbox"/>	нет <input type="checkbox"/>
ДАТЧИК УРОВНЯ	37	Тип				
	38	Диапазон измерения	Контактный растр			
	39	Материал соед. кор.	Материал трубы			
	40	Двухпроводный преобразователь		да <input type="checkbox"/>	нет <input type="checkbox"/>	
41	Взрывозащита	Исполнение ЕЕх		да <input type="checkbox"/>	нет <input type="checkbox"/>	
ПРИМЕЧАНИЕ						

Внимание! Выделенное *красным курсивом* заполнять не обязательно

* Для камер из PVC, PP, PVDF

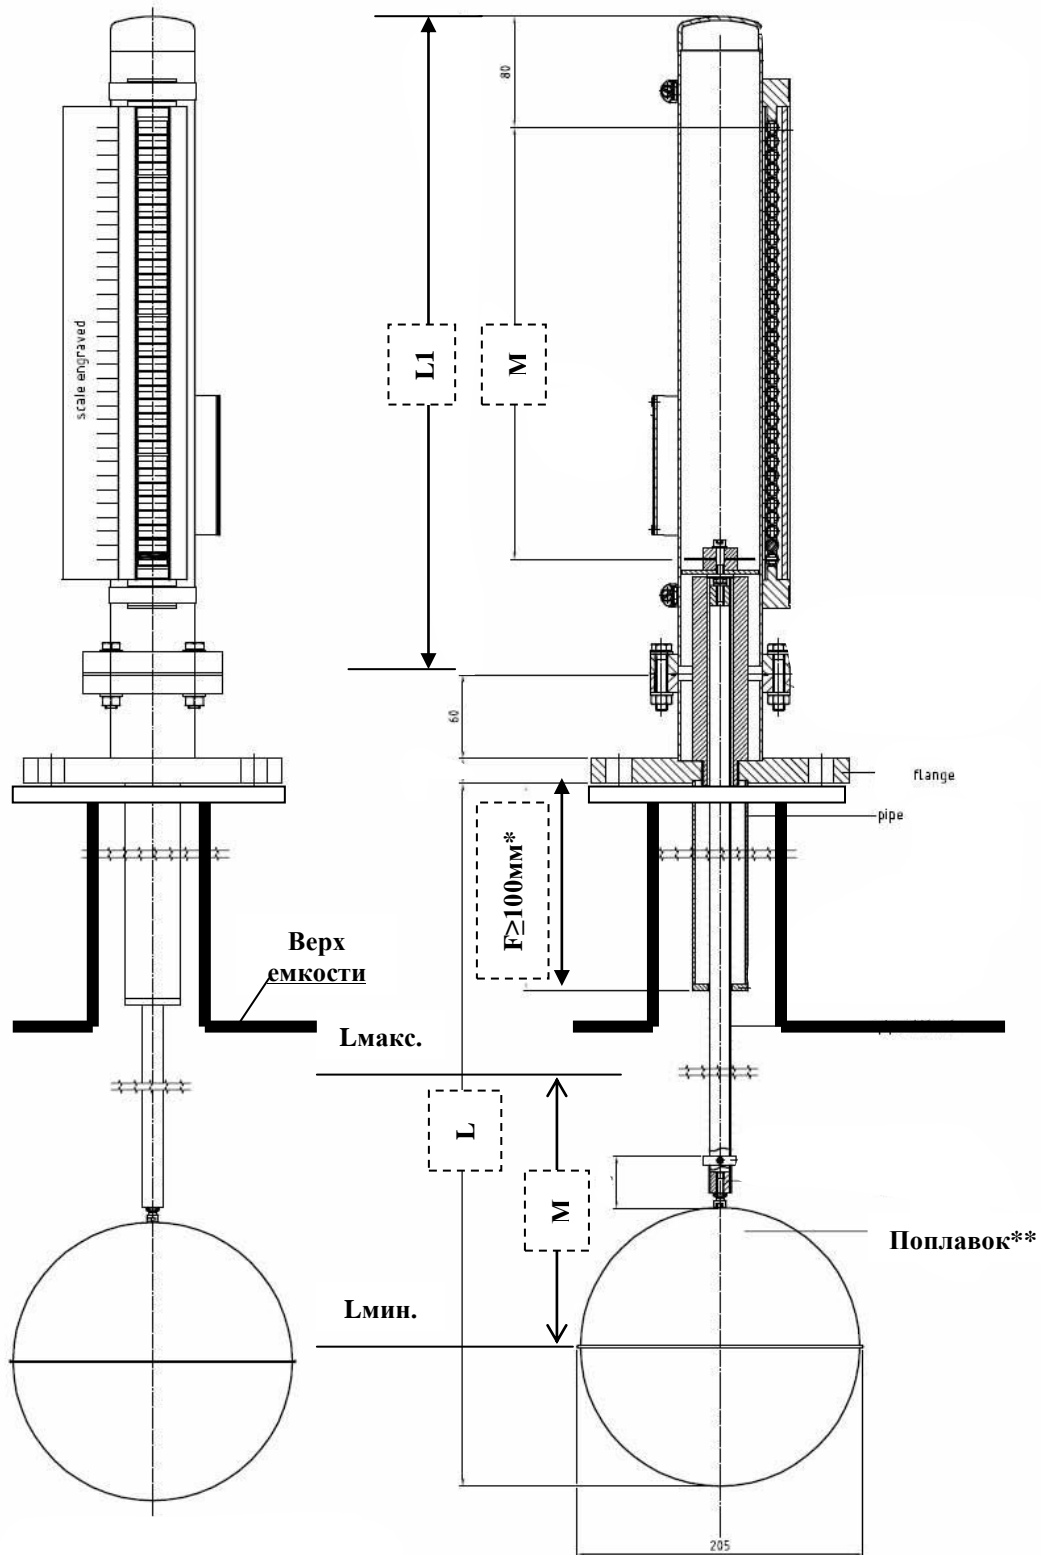

- * 1. $F \geq 100$ мм, если $L \geq 1000$ мм; $M = L - L$ поплавок - F
- 2. для варианта с защитной трубой $F = L$; $M = L - L$ поплавок
- 3. для варианта с покрытием из E-CTFE $F = 0$; $M = L - L$ поплавок - 10
- 4. для варианта с покрытием из PFA $F = 0$; $M = L - L$ поплавок
- 5. для варианта камер из PVC, PP, PVDF $F = 0$; $M = L - L$ поплавок - 20

** Поплавок сферический или цилиндрический