



Индикаторы Программируемые дисплеи с большим выбором вводов и выводов для индикации температуры, объема, веса и т. д. Обеспечивают линеаризацию и масштабирование сигналов, имеют ряд измерительных функций, программируемых при помощи ПО PReset.



Ex-барьеры Интерфейсы для аналоговых и цифровых сигналов и сигналов HART® между датчиками / преобразователями I/P / сигналами частоты и СУ в опасных зонах Ex 0, 1 и 2, ряд модулей - в опасных зонах 20, 21 и 22.



Развязка Устройства гальванической развязки аналоговых и цифровых сигналов, а также сигналов в протоколе HART®. Обширная программа модулей с питанием от токовой петли или универсальным, для линеаризации, инвертирования и масштабирования выходных сигналов.



Температура Широкий выбор температурных преобразователей для монтажа в корпусе датчика стандарта DIN типа В и для установки на DIN-рейке, с обменом аналоговых и цифровых данных по шине. Предлагаются как под конкретные применения, так и универсальные.



Универсальность Программируемые с ПК или с панели модули с универсальным рядом вводов, выводов и питания. Модули этого ряда имеют функции высокого порядка, напр. калибровка процесса, линеаризация и самодиагностика.

PRelectronics



5 2 2 5

Программируемый преобразователь f/I - f/f

№ 5225L101-RU (0731)

От серийного № 970297001



SIGNALS THE BEST



PRelectronics

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ f/I - f/f - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

PRecon тип 5225

СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждающие символы	2
Инструкция по безопасности.....	3
Декларация соответствия ЕС.....	5
Разборка устройств семейства 5000.....	6
Общие данные	7
Области применения	7
Техническая характеристика.....	8
Вход	8
Аналоговый выход	8
Цифровые выходы.....	9
Релейные выходы	9
Индикация статуса.....	9
Электрические данные.....	10
Расшифровка кода заказа	14
Принципиальная схема.....	14
Подсоединение модуля 5225 к Loop Link.....	15



ВООБЩЕ

ВНИМАНИЕ

Данный модуль рассчитан на работу под опасными для жизни уровнями напряжения. Пренебрежение данным предостережением может повлечь за собой серьезные травмы персонала и повреждения оборудования. Чтобы не допустить поражения электрическим током и возникновения пожара, следует соблюдать приведенные в Руководстве меры предосторожности и указания. Эксплуатация модуля должна производиться строго в соответствии с описанием.

Тщательно изучите Руководство до ввода модуля в эксплуатацию. Установку модуля разрешается производить только квалифицированному техперсоналу. При несоблюдении условий эксплуатации модуль не обеспечивает требуемого уровня безопасности.



**ОПАСНО
для жизни**



ВНИМАНИЕ

Нельзя подавать опасное для жизни напряжение на модуль до завершения монтажа. Следующие операции подлежат выполнению только на обесточенном модуле и с соблюдением мер антистатической защиты:

- Разборка модуля с целью (пере)настройки переключателей и перемычек.
- Монтаж модуля, подсоединение кабелей и их отсоединение.
- Диагностика сбоев.

Ремонт модуля и замена предохранителей может производиться только изготовителем, PR electronics A/S.



МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ

Для обеспечения безопасности недопустимо подавать опасное напряжение на одно реле и неопасное напряжение на другое реле одного и того же канала. Устройства семейства 5000 устанавливаются на монтажную рейку стандарта DIN 46277. Коммуникационный разъем устройств семейства 5000 соединен с входными клеммами, на которых может присутствовать опасное напряжение, поэтому подсоединение программирующего устройства Loop Link разрешается только посредством штатного кабеля.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ



Треугольник с восклицательным знаком: Предостережение / требование. Действия, могущие повлечь опасность для жизни.



Маркировка **CE** указывает на то, что модуль отвечает требованиям ЕС.



Символ **двойной изоляции** обозначает, что модуль выполняет дополнительные требования к изоляции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Опасные для жизни уровни напряжения понимаются как находящиеся в диапазоне 75...1500 V постоянного тока и 50...1000 V переменного тока.

Техперсонал - это квалифицированный персонал, обученный и подготовленный осуществлять монтаж, эксплуатацию или диагностику сбоев с учетом необходимых технических требований и норм безопасности.

Операторы - персонал, который в условиях нормальной эксплуатации должен производить настройку модулей с помощью кнопок или потенциометров устройства, и который ознакомлен с содержанием настоящего Руководства.

ПРИЕМКА И РАСПАКОВКА:

Избегайте повреждения модуля при распаковке. Проследите, чтобы Руководство к модулю всегда находилось в непосредственной близости к устройству и было легко доступно. Упаковка, в которой устройство было поставлено, должна сопровождать модуль вплоть до момента его окончательной установки.

При получении устройства убедитесь, что тип модуля соответствует заказанному.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света, сильной запыленности или тепла, вибрации и механическим воздействиям, дождю или повышенной влажности. При необходимости предупреждайте перегрев устройства (см. диапазон рабочих температур) посредством вентиляции.

Все модули относятся к монтажному классу II, классу загрязнения среды 1, классу изоляции II.

МОНТАЖ / УСТАНОВКА:

Подсоединение модуля разрешено только техперсоналу, ознакомленному с терминологией, требованиями безопасности и инструкциями Руководства, и следующему им.

При сомнениях относительно правильного обращения с устройством обращайтесь к региональному представителю или непосредственно к:

PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde, Danmark тел.: +45 86 37 26 77.

Монтаж и подсоединение модуля должны производиться в соответствии с действующими требованиями к электромонтажу, в т.ч. в отношении поперечного сечения провода, предохранителей и размещения устройства.

Описание входа / выхода и подсоединения к источнику питания имеется на принципиальной схеме и табличке на устройстве.

Для модулей, постоянно находящихся под опасным для жизни напряжением:

Максимальный ток предохранителя должен составлять 10 А.

Предохранитель и выключатель должны находиться в легкодоступном месте вблизи модуля. Выключатель должен быть снабжен четкой и ясной информацией о своем назначении (т.е., о том, что он отключает питание модуля).

КАЛИБРОВКА И РЕГУЛИРОВКА:

При калибровке и регулировке модуля измерение и подключение внешних источников напряжения питания должно производиться в соответствии с указаниями настоящего Руководства, техперсонал обязан применять инструмент и оборудование, обеспечивающие безопасность.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Настройка и эксплуатация модулей может производиться только по завершении их установки с учетом требований безопасности на распределительных щитах и т.п., так, чтобы эксплуатация устройства не представляла собой опасности для жизни или риска материального ущерба. Это подразумевает, что притрагиваться к модулю безопасно, а сам модуль размещен в удобном для обслуживания, доступном месте.

ЧИСТКА:

Чистка модуля производится в обесточенном состоянии ветошью, слегка смоченной дистиллированной водой или спиртом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

В случае несоблюдения инструкций Руководства в точности, заказчик не может предъявлять претензий к PR electronics A/S, на которые он иначе имел бы право в соответствии с заключенным контрактом.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Изготовитель

PR electronics A/S

Lerbakken 10

DK-8410 Rønde

настоящим заявляет, что изделие:

Тип: 5225

Наименование: Программируемый f/I - f/f преобразователь

отвечает требованиям следующих директив и стандартов:

Директивы по ЭМС 2004/108/ЕС и последующих к ней дополнений

EN 61326

Точную информацию о приемлемом уровне ЭМС см. в электрических данных модуля.

Директиве по низкому напряжению 2006/95/ЕС с последующими дополнениями

EN 61010-1

Маркировка CE о соответствии Директиве по низкому напряжению присвоена в: **1997 г.**

Rønde, 1 август 2007 г.



Peter Rasmussen
Подпись изготовителя

РАЗБОРКА УСТРОЙСТВ СЕМЕЙСТВА 5000


Вначале демонтируйте подсоединительные клеммы опасного напряжения.

Отсоедините модуль от рейки DIN, поднимая за нижний замок, см. Илл. 1.


Выньте печатную плату: поднимая за верхний замок, одновременно тяните на себя переднюю панель. См. Илл. 2.

Теперь можно переустановить переключатели и перемычки.


Илл. 3: Доступ к контакту программирования.

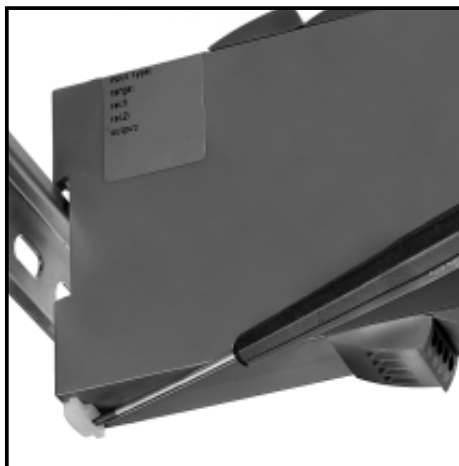

Илл. 1: Отсоединение от рейки DIN

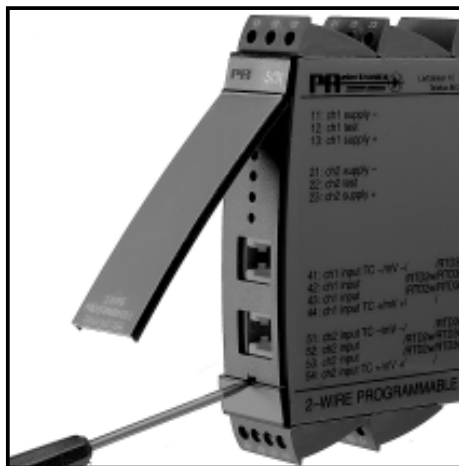

Илл. 3: Контакт программирования.

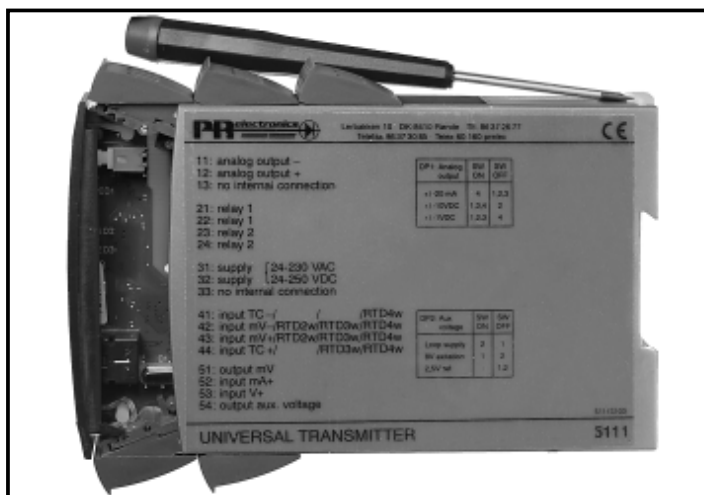

Илл. 2: Так вынимают печатную плату.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ f/I - f/f - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ тип 5225

- Формирование импульса
- Генератор частоты
- Параллельные режимы f/I и f/f
- Аналоговый выход тока и напряжения
- Выход PNP- / NPN, опция - реле
- Программируется посредством ПК и Loop Link

Напряжение питания: 24 VDC

ЗОНА ВХОДА:

Частота: 0...20000 Hz
 Типы датчиков: NAMUR, тахо, NPN, PNP, TTL, SO

ЗОНА ВЫХОДА:

Выход тока и напряжения: 0...20 mA / 0...10 V
 Релейные выходы: 0...20 Hz
 NPN- и PNP-выход в режиме f/f: 0...1000 Hz
 NPN- и PNP-выход как генератор: 0...20000 Hz

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Преобразователь PRecon 5225 f/I - f/f конфигурируется на желаемую функцию при помощи стандартного ПК и комплекта программирования Loop Link.

Модуль 5225 может также быть поставлен сконфигурированным под желаемые спецификации, см. перечень опций в листке данных.

Источниками импульсов обычно выступают расходомеры, тахогенераторы, механические контакты или индукционные датчики положения рабочего органа.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Функция (режим преобразования) f/I применяется для преобразования частотных сигналов в сигналы тока и напряжения.

Выход можно настроить на индикацию длительности периода, что дает возможность преобразования входной частоты в периодический линейный сигнал. Цифровые выходы применяются, напр., для отслеживания частоты при контроле превышения скорости, или в качестве функции "окна", когда в промежутке между двумя пороговыми значениями задан один статус, а вне промежутка - другой.

Функция f/f может применяться для деления или умножения импульсов, а также как буфер для сбора быстрых импульсных последовательностей.

Входные импульсы вычисляются, складываются в буфер и затем направляются на выход в последовательности с запрограммированной длительностью импульса.

Режим параллельной работы функций f/l и f/f позволяет, одновременно с аналоговым выходом, получать масштабированный цифровой выходной сигнал.

Функция генератора частоты применяется, напр., для работы в качестве генератора развертки или тактового генератора.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

ВХОД:

Программируемый вход для подключения стандартных источников импульсов. Вспомогательное напряжение и пороговый уровень обычно определяются типом датчика, но могут программироваться на другие значения. При контактном входе следует применять фильтр на 50 Hz. Устройство защищено от перепутывания полярности на входе и питания.

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД:

Аналоговый выход тока и напряжения может свободно масштабироваться как выражение для цифрового выхода. Смещение нуля достигает 50% актуально выбранного диапазона. Время реакции можно программировать. Выход имеет защиту от КЗ. При одновременном использовании сигналов тока и напряжения токовая петля заземляется через внутренний шунт.

Стандартный выход напряжения (штырек 12) достигается направлением сигнала тока (штырек 13) через внутреннее шунтовое сопротивление (штырек 12).

Для сигналов напряжения в диапазоне 0...1 VDC используется шунт 50 Ω (перемычка JP1), в диапазоне 0...10 VDC используется шунт 500 Ω (перемычка JP2).

ЦИФРОВОЙ(-ЫЕ) ВЫХОД(-Ы):

Как NPN- / PNP-, так и релейные выходы можно настроить на запаздывание под- и отключения.

Производимые действия на выходах можно инвертировать, и гистерезис выбирается свободно.

При подключении напряжения смену на выходах можно настроить на задержку до 999 сек.

NPN- и PNP-выходы - для внешних реле, электромеханического счетчика, PLC-входа (входа программируемого логического контроллера) или другой соответствующей нагрузки.

Выходы имеют ограничение по току при помощи сопротивлений с положительным температурным коэффициентом (PTC).

Активный выход устанавливается присоединением выхода NPN к PNP (жучок на штырьках 22 - 23).

РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ:

Модуль 5225 может быть поставлен с 2-мя релейными выходами, которые программируются индивидуально.

ИНДИКАЦИЯ СТАТУСА (СОСТОЯНИЯ):

Панель модуля 5225 снабжена 4-мя светодиодами.

f вх:	индицирует активный вход (неактивен при входе NPN).
Цифр. вых. 1:	индицирует активный выход NPN или реле 1.
Цифр. вых. 2:	индицирует активный выход реле 2.
Error/Сбой:	индицирует сбой датчика на входе NAMUR.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ТИП 5225:

Диапазон рабочих температур среды:

-20°C до +60°C

Общие данные

Напряжение питания.....	19,2...28,8 VDC
Потребляемая мощность.....	1,7 W
Макс. потребляемая мощность	3,5 W
Задержка включения (цифровые выходы)...	0...999 сек.
Время разогрева.....	30 сек.
Интерфейс обмена данными	Loop Link
Отношение сигнал/шум	мин. 60 dB
Время реакции, аналоговый выход.....	< 60 мсек. + длительность периода
Время реакции, цифровой выход	< 50 мсек. + длительность периода
Время реакции, одноврем. f/l и f/f	< 80 мсек. + длительность периода
Температура калибровки	20...28°C
Температурный коэффициент	< ±0,01% от диап. / °C
Погрешность линеаризации.....	< ±0,1% от диап.
Реакция на изменение напряжения-питания	< 0,002% от диап. / %V

Вспомогательные напряжения:

Питания NAMUR.....	8,3 VDC ±0,5 VDC / 8 mA
Питания S0.....	17 VDC / 20 mA
Питания NPN- / PNP	17 VDC / 20 mA
Специальное питание (программируемое).	5...17 VDC / 20 mA

Влияние на помехоустойчивость по ЭМС < ±0,5%

Сечение проводника (макс.)	1 x 2,5 мм ² многожильный
Момент затяжки винта клеммы.....	0,5 Nm
Отн. влажность воздуха	< 95% (без конденсата)
Размеры (ВхШхГ)	109 x 23,5 x 130 мм
Тип рейки DIN	DIN 46277
Класс защиты (корпус/ клеммы).....	IP50 / IP20
Вес	190 г

Вход:

Общие данные:

Диапазон измерения.....	0...20 kHz
Мин. диапазон измерения.....	0,001 Hz
Макс. смещение нуля (коррекция).....	90% от выбр. макс. частоты
Нижний порог отключения	0,001 Hz
Мин. длительность импульса (без фильтра)	25 μs
Мин. длительность периода (без фильтра)..	50 μs
Макс. частота (без фильтра)	20 kHz
Мин. длительность импульса (с фильтром) .	10 мсек.
Мин. длительность периода (с фильтром) ...	20 ms
Макс. частота (с фильтром)	50 Hz
Программируемые пороговые уровни	0,025...6,5 V (номин.)
Нижний пороговый уровень LOW.....	> 50% верхнего порогового уровня - 50 mV

NAMUR-вход по DIN 19234:

Нижний пороговый уровень LOW.....	≤ 1,2 mA
Верхний пороговый уровень HIGH.....	≥ 2,1 mA
Входной импеданс	1000 Ω

Обнаружение сбоя датчика (только для NAMUR):

Обрыв	≤ 0,1 mA
КЗ	≥ 7,0 mA
Время реакции	≤ 400 мсек.

Тахометрический вход:

Нижний пороговый уровень LOW.....	≤ - 50 mV
Верхний пороговый уровень HIGH.....	≥ 50 mV
Входной импеданс	≥ 100 kΩ
Макс. входное напряжение	80 VAC pp

NPN- / PNP-вход:

Нижний пороговый уровень LOW.....	≤ 4,0 V
Верхний пороговый уровень HIGH.....	≥ 7,0 V
Входной импеданс, стандарт	3,48 kΩ
Входной импеданс, спец. исполнение.....	13,3 kΩ / NPN

TTL-вход (транзисторно-транзисторной логики):

Нижний пороговый уровень LOW.....	≤ 0,8 VDC
Верхний пороговый уровень HIGH	≥ 2,0 VDC
Входной импеданс	≥ 100 kΩ

S0-вход по DIN 43 864:

Нижний пороговый уровень LOW.....	≤ 2,2 mA
Верхний пороговый уровень HIGH	≥ 9,0 mA
Входной импеданс	800 Ω

Аналоговый выход:**Токовый выход:**

Диапазон сигнала.....	0...20 mA
Мин. диапазон сигнала.....	5 mA
Макс. смещение нуля	50% от выбр. макс. знач.
Динамический диапазон сигнала, выход.....	16 bit
Время актуализации	20 мсек.
Время актуализации при одноврем. f/l и f/f	40 мсек.
Нагрузка (макс.).....	20 mA / 600 Ω / 12 VDC
Стабильность нагрузки.....	< ±0,01% от диап. / 100 Ω
Ограничение по току.....	≤ 23 mA

Выход напряжения через внутренний шунт:

Диапазон сигнала.....	0...10 VDC
Мин. диапазон сигнала.....	250 mV
Макс. смещение нуля	50% от выбр. макс. знач.
Нагрузка (мин.)	500 kΩ

Цифровые выходы (NPN / PNP):

I _{max.} источника.....	30 mA
I _{max.} спада.....	130 mA
V _{max.}	28,5 VDC

Выход f/f-преобразователя:

Диапазон сигнала.....	0...1000 Hz
Умножитель / Делитель	1,0000...1000000
Мин. длительность импульса	500 μs
Макс. длительность импульса.....	999 мсек.
Макс. коэфф. заполнения	50%

Генератор частоты:

Мин. длительность периода	50 μs
Макс. частота.....	20 kHz
Коэфф. заполнения.....	50%

Релейный выход:

Изоляция, напряжение тестовое / рабочее	3,75 kVAC / 250 VAC
Макс. частота	20 Hz
V _{max.}	250 VRMS
I _{max.}	2 A / AC
Макс. эфф. мощность AC	500 VA
Макс. нагрузка при 24 VDC	1 A

Сертификат соответствия ГОСТ Р:

Стандартное исполнение: «ВНИИМ»	POCC ДК.МЕ48.В01899
---------------------------------------	---------------------

Выполняет директивные требования: Стандарт:


ЭМС 2004/108/EC	
Излучение и помехоустойчивость	EN 61326
LVD 2006/95/EC	EN 61010-1
PELV/SELV.....	IEC 364-4-41 и EN 60742

От диап. = От актуально выбранного диапазона


РАСШИФРОВКА КОДА ЗАКАЗА:

Тип	Исполнение	Выход
5225	Стандарт : A	Аналог. + NPN / PNP : 1 Аналог. + : 2 Релейные выходы

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА:

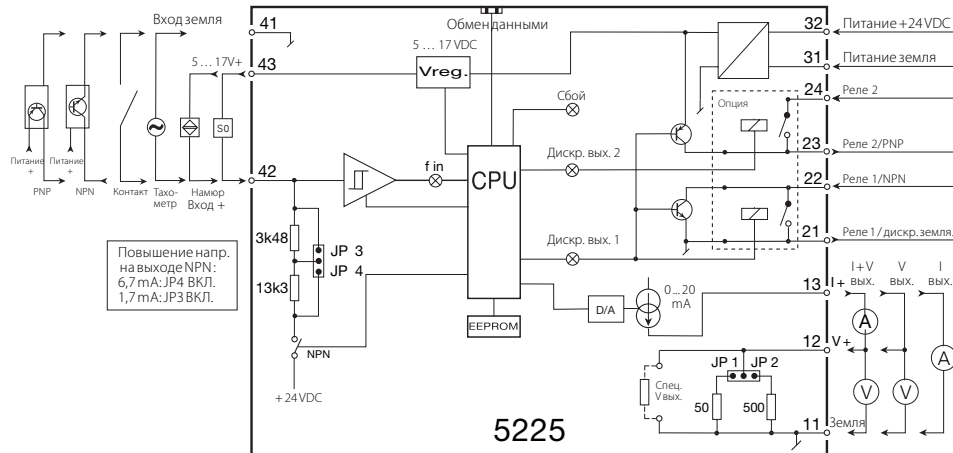

ПОДСОЕДИНЕНИЕ МОДУЛЯ 5225 К LOOP LINK:

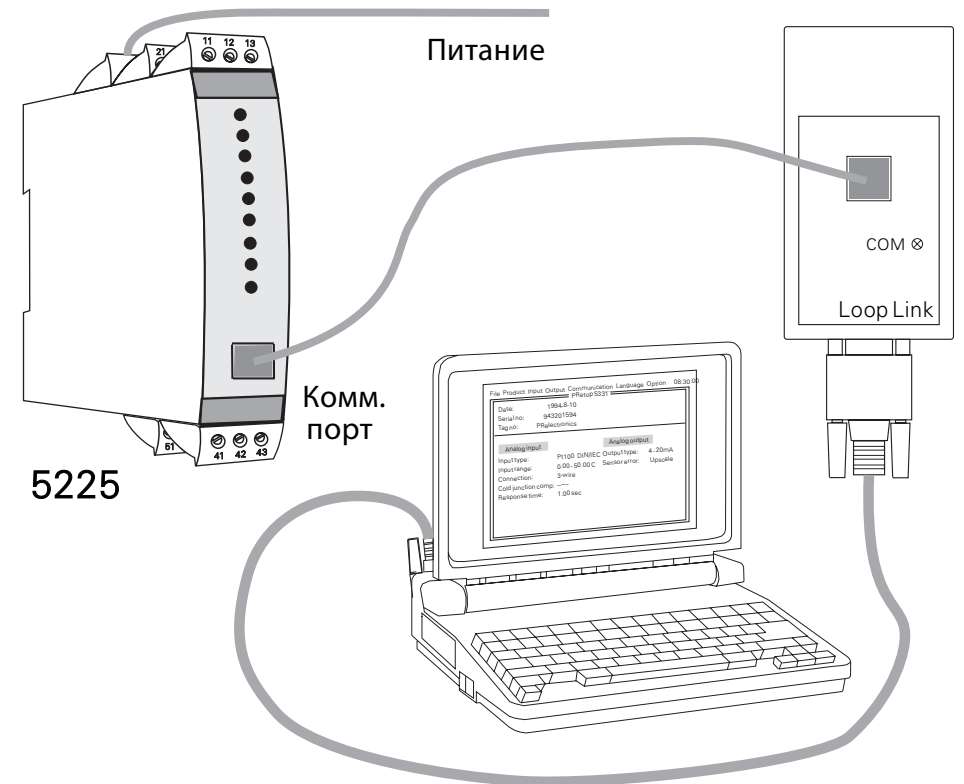

RU ▶ PR electronics A/S предлагает обширную программу аналоговых и цифровых преобразователей сигналов для автоматизации промышленных процессов. Мы производим устройства гальванической развязки, индикаторы, Ех-барьеры, температурные преобразователи, объединительные платы. Все изделия соответствуют строжайшим требованиям международных стандартов, а в конструкции большинства из них использована защищенная патентом технология STREAM-SHIELD, обеспечивающая высочайшую надежность даже в самых сложных условиях эксплуатации. Наш девиз »Signals the Best« - это Ваша гарантия качества.

Филиалы

France - Франция PR electronics Sarl Zac du Chêne, Activillage 4, allée des Sorbiers, F-69673 Bron Cedex	sales@preelectronics.fr tel. +33 (0) 4 72 14 06 07 fax +33 (0) 4 72 37 88 20
Germany - Германия PR electronics GmbH Bamlerstraße 92 D-45141 Essen	sales@preelectronics.de tel. +49 (0) 201 860 6660 fax +49 (0) 201 860 6666
Italy - Италия PR electronics S.r.l. Via Giulietti, 8 IT-20132 Milano	sales@preelectronics.it tel. +39 02 2630 6259 fax +39 02 2630 6283
Spain - Испания PR electronics S.L. Avda. Meridiana 354, 9º B E-08027 Barcelona	sales@preelectronics.es tel. +34 93 311 01 67 fax +34 93 311 08 17
Sweden - Швеция PR electronics AB August Barks gata 6A S-421 32 Västra Frölunda	sales@preelectronics.se tel. +46 (0) 3149 9990 fax +46 (0) 3149 1590
UK - Великобритания PR electronics Ltd Fairlie Quay Enterprise Park Main Road, Fairlie Ayrshire, KA29 0AS	sales@preelectronics.co.uk tel. +44 (0) 1475 689 588 fax +44 (0) 1475 689 468
USA - США PR electronics Inc 16776 Bernardo Center Drive Suite 203 San Diego, California 92128	sales@preelectronics.com tel. +1 858 521 0167 fax +1 858 521 0945

Головной офис

Denmark - Дания PR electronics A/S Lerbakken 10 DK-8410 Rønne	www.preelectronics.com sales@preelectronics.dk тел. +45 86 37 26 77 факс +45 86 37 30 85
--	---

